

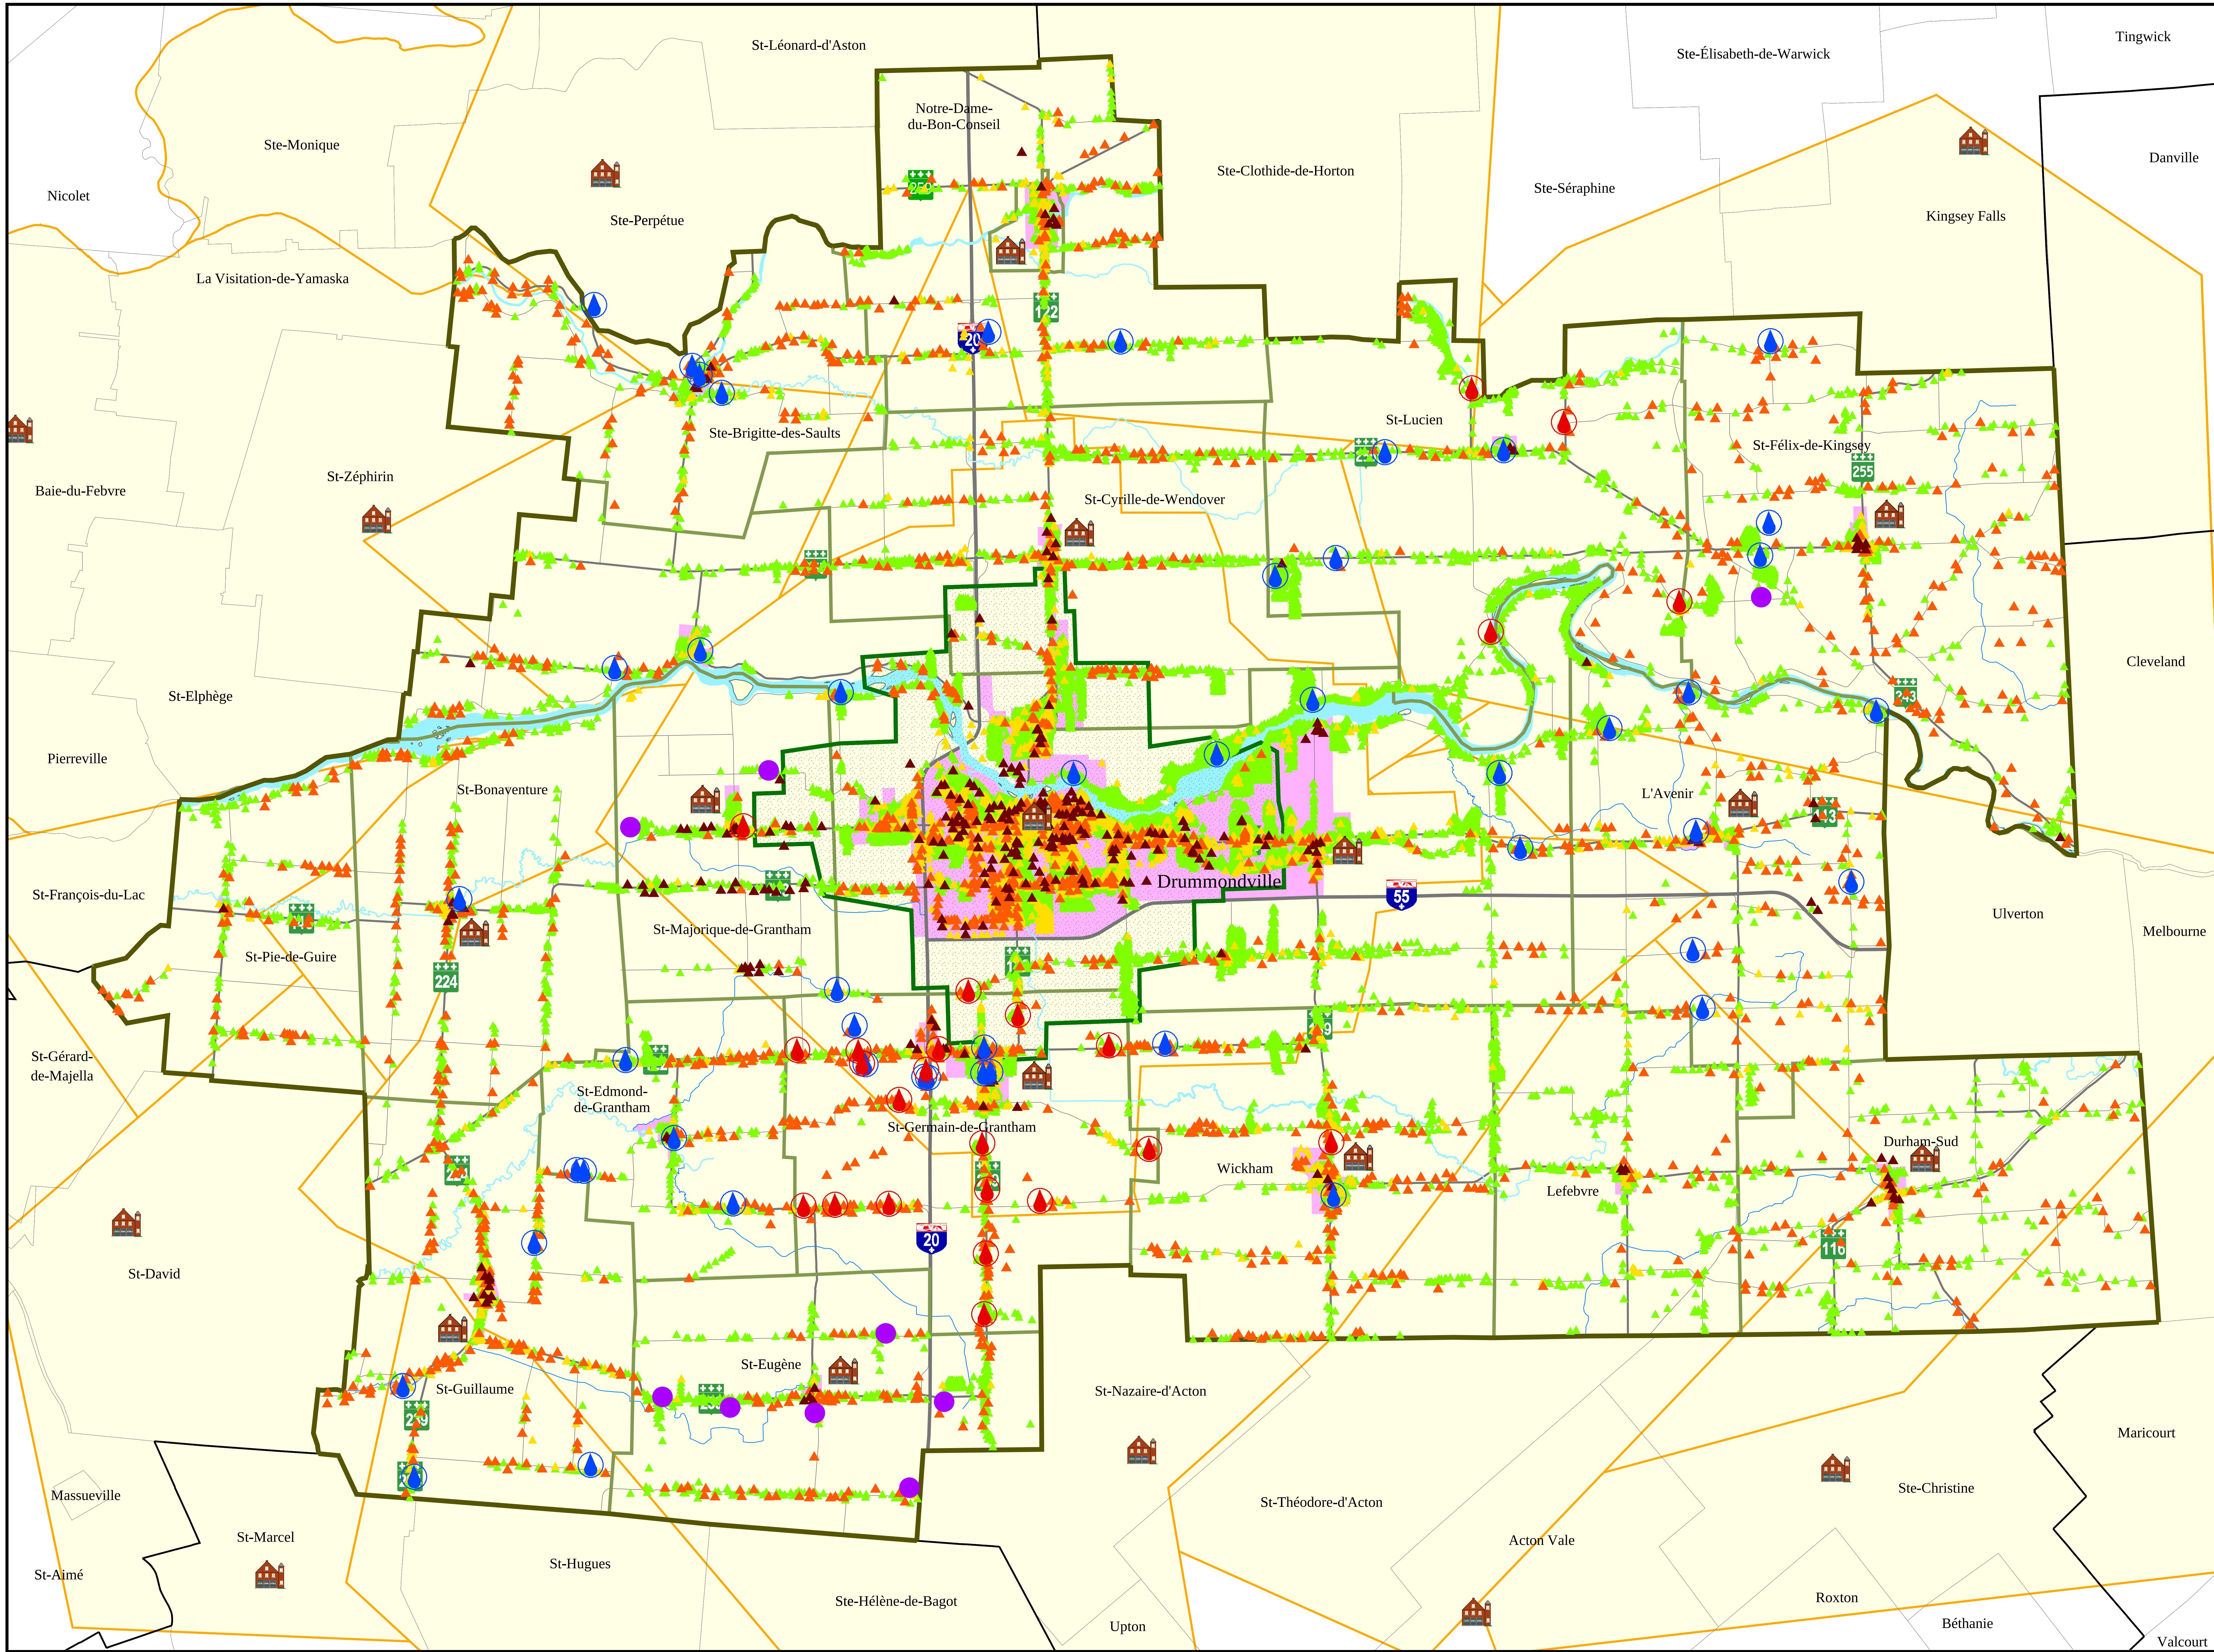


SCHÉMA DE COUVERTURE
DE RISQUES EN INCENDIE

Carte no.15
Carte synthèse
MRC DE DRUMMOND

- Légende**
- Municipalité ayant un service de sécurité incendie
 - Point d'eau conforme
 - Point d'eau non conforme
 - Lac ou lac artificiel
 - Risque faible
 - Risque moyen
 - Risque élevé
 - Risque très élevé
 - Temps de réponse de 10 min.
 - Temps de réponse de 15 min.
 - Périmètre urbain
 - Limite de la MRC de Drummond
 - Limite municipale
 - Route
 - Cours d'eau

